



Fiche technique | Référence: 243-304
Bornes MICRO pour boîtes de dérivation; pour conducteurs rigides; Ø 0,8 mm; 4 conducteurs; Boîtier gris clair; couvercle gris clair; Température ambiante max. 60 °C; gris clair

<https://www.wago.com/243-304>

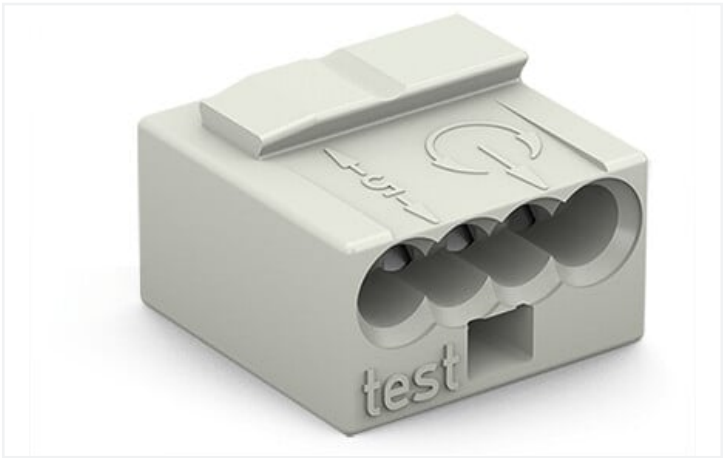

Couleur: gris clair

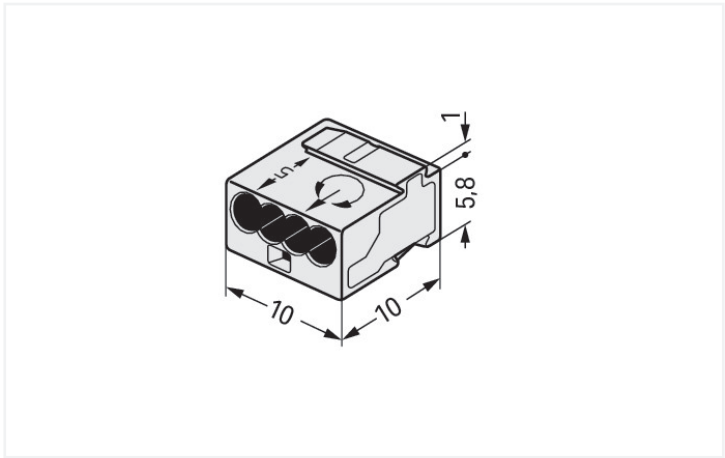

Dimensions en mm

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN	
Données de référence selon	EN 60664
Tension de référence (II / 2)	100 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	1,5 kV
Courant de référence	6 A
Légende Données de référence	(II / 2) Δ Catégorie de surtension II / degré de pollution 2

Données de raccordement

Nombre total des points de connexion	4
Nombre total des potentiels	1
Nombre de types de connexion	1
nombre des niveaux	1

Connection 1	
Technique de connexion	PUSH WIRE®
Type d'actionnement	Push-in
Matière plastique conducteur raccordable	Cuivre
Conducteur rigide	22 ... 20 AWG
Diamètre de conducteur	0,6 ... 0,8 mm / 22 ... 20 AWG
Remarque Diamètre de conducteur	When using conductors of the same diameter, 0.5 mm (24 AWG) or 1 mm (18 AWG) diameters are also possible.
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Sens du câblage	Câblage latéral



Données géométriques	
Largeur	10 mm / 0.394 inch
Hauteur	6,8 mm / 0.268 inch
Profondeur	10 mm / 0.394 inch

Données du matériau	
Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Couleur	gris clair
Couleur de couvercle	gris clair
Charge calorifique	0,012 MJ
Poids	0,8 g

Conditions d'environnement	
Température ambiante (fonctionnement)	+60 °C
Température d'utilisation continue	105 °C

Données commerciales	
eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
Unité d'emb. (SUE)	1000 (100) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918440691
Numéro du tarif douanier	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Autorisations / certificats

Homologations générales			Déclarations de conformité et de fabricant		
			Approbation	Norme	Nom du certificat
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60998	NTR NL 7812	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	70048857	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-112493			
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172			

Homologations pour le secteur marine



Approbation	Norme	Nom du certificat
ABS American Bureau of Ship- ping	-	18-HG1755093-PDA
LR Lloyds Register	EN 60998	LR22207029TA

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 243-304

Documentation

Texte complémentaire

243-304	19.02.2019	xml 3.27 KB	
243-304	17.05.2017	doc 25.00 KB	
ausschreiben.de 243-304			

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 243-304



Données CAE

EPLAN Data Portal
243-304WSCAD Universe
243-304

ZUKEN Portal 243-304



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Adaptateur de montage

1.1.1.1 Matériel de montage



Réf.: 243-112

Adaptateur de fixation; avec 4 compartiments; Série 243; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange



Réf.: 243-113

Adaptateur de fixation; avec 6 compartiments; Série 243; pour montage sur rail 35/montage par vis; orange

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bandes de repérage




Réf.: 210-332/575-103


Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; avec impression; 1-12 (160x); Largeur interlignes 3 mm; longueur de bande 182 mm; Impression horizontale; autocollant; blanc

Indications de manipulation


Raccorder le conducteur



Dénuder le conducteur rigide sur 5 ... 6 mm.



Pour raccorder : introduire le conducteur rigide dénudé jusqu'en butée.



Pour déconnecter : tenir le conducteur, et retirer la borne par des mouvements rotatifs avec une légère traction.

Montage



Blocs de bornes
Assemblage de bornes modulaires en blocs de bornes.

Pontage



Blocs de bornes pontés.

Tester



Test possible dans le point de test sur le côté de borne opposé aux entrées de conducteurs



Conformément aux directives de l'organisation allemande VdS, les bornes WAGO de la série 243 peuvent être utilisées dans les dispositifs de communication et de détection de danger.

Cette organisation n'attribue pas d'autorisation générale pour les bornes. La technique de raccordement est contrôlée en lien avec les parties de l'installation en question.

Les exigences pour les éléments de raccordement sont fixées dans les directives d'appareil VdS pour les distributeurs (VdS 2116) au point 8.7 : « Les éléments de raccordement de distributeurs doivent être conçus de façon qu'une connexion parfaite et durable soit assurée ».

Il est possible de fournir sur demande le rapport de test VDE N°2574-1440-4031 pour justifier que les bornes isolées de la série 243 pour boîtes de dérivation remplissent bien ces exigences.